

SHTOJCA 1 – RAPORTI I THJESHT I AUDITIMIT I ENERGJISË

1. Të dhëna të përgjithshme të aplikantit/ndërtesës

Raporti i thjeshtë i auditimit i energjisë- Forma e aplikimit	
Emërtimi i ndërtesës:	
Pronari i ndërtesës - Emri & Mbiemri:	
Emri & Mbiemri i bashkëpronarit	
Emri i biznesit	
Numri kontaktues	
Adresa e ndërtesës	
Koordinatat – GPS	
Komuna	
Numri i njehsorit elektrik ose D – numri unik (i cili gjendet në faturën e energjisë)	
Viti i ndërtimit të ndërtesës	
Sipërfaqja e përdhësës bruto [m ²]	
Numri i kateve	
Sipërfaqja totale e të gjitha kateve [m ²]	
Sipërfaqja totale e ngrohur [m ²]	
Numri i shfrytëzuesve të ndërtesës	
Burimi i energjisë që përdoret për ngrohje.	☐ Dru zjarri _____ [m ³ /vit] _____ [€] ☐ Elektricitet _____ [KWh/vit] _____ [€] ☐ Linjit _____ [ton/vit, ose m ³ /vit] _____ [€] ☐ Gaz _____ [m ³ /vit] _____ [€] ☐ Të tjera _____ (specifiko) _____ [€]
Konsumi i përgjithshëm i energjisë para masave për EE	_____ [kWh/vit]
Konsumi i përgjithshëm i llogaritur i energjisë pas masave të propozuara	_____ [kWh/vit]
Kursimet potenciale të energjisë primare	_____ [kWh/vit]
Reduktimi i CO ₂	Ton CO ₂ [ton/vit] _____
Sistemi i ngrohjes	☐ Sistem me ngrohje qendrore ☐ Sistem me ngrohëse individuale ☐ Nuk ka sistem të ngrohjes
Sistemi i ftohjes:	☐ Sistemi split AC ☐ Sistemi multi split AC

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

	☐ Nuk ka ☐ sistem tjetër _____ (specifiko)
Lloji i masës që aplikoni:	☐ Termoizolimi i mureve të jashtme ☐ Termoizolimi i kornizës së kulmit, strehës së hyrjeve, tavanit të ballkoneve ☐ Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të tarracës ☐ Ndërrimi i fasades së xhamëzuar ☐ Ndërrimi i dyerve të hyrjes ☐ Termoizolimi i kulmit të pjerrët - kulmi i ngrohtë / që shfrytëzohet ☐ Termoizolimi i kulmit të pjerrët - i pllakës nën kulm / kulmi i ftohtë ☐ Termoizolimi i kulmit të rrafshët dhe/ose i tarracës mbi hapësirën e ngrohur ☐ Termoizolimi i tavanit të bodrumit/përdheseve të pangrohur
A ka materiale të rrezikshme (<i>azbest etj.</i>) në pozicionet që do të aplikohen masat EE. Shënim: Nëse materiali i asbestit është i pranishëm, AE duhet të informojë aplikantin/përfituesin për t'u pajtuar me trajtimin e tij, sipas legjislacionit të Kosovës në fuqi	☐ Po ☐ Jo
A është i përshtatshëm mbështjellësi termik ekzistues i mureve të jashtme për masat e propozuara, sipas kriterëve të përcaktuara në thirrje	☐ Po ☐ Jo
Përshkruaj destinimin e ndërtesës, kohën e përdorimit dhe periudhën e operimit të ndërtesës brenda vitit. Evidento nëse ndërtesa ka mangësi në aspektin konstruktiv-plasaritje në mbështjellës, lagështi apo me installimet e brendshme, ndricim, ngrohje. Si dhe përshkruaj masat për mbrojtje nga zjarri.	

Data e vizitës	
Data e dorëzimit të raportit	

Të dhënat për Auditorin e Energjisë

Emri dhe mbiemri	
Numri i certifikatës	

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

Numri kontaktues dhe email adresa	
Nënshkrimi	

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTE SAT TË BIZNESEVE”

2. Përshkrimi teknik i elementeve të mbështjellësit të ndërtesës - për gjendjen ekzistuese

Përshkrimi i gjendjes ekzistuese					
S.N.	Elementet e mbështjellësit të ndërtesës (Shto një foto)	Struktura / Përshkrimi teknik <i>Vërejtje: Përshkrimi teknik duhet të jepet për të gjitha elementet e mbështjellësit të ndërtesës në gjendjen ekzistuese, pavarësisht se për cilën masë aplikohet.</i>	Trashësia e termoizolimit [cm]	U vlera [W/m²K]	Sipërfaqja totale [m²]
1	Muret e jashtme (Shto një foto)				
2	Muret e sokullës				

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTHESAT TË BIZNESEVE”

3	Konzollat (pallakat, ballokonet, strehat e hyrjeve) në kontakt me ajrin e jashtëm				
4	Dritaret dhe dyert e jashtme (Shto një foto)				

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

5	Fasada e xhamëzuar (Shto një foto)				
5	Dyert ekzistuese të hyrjes (Shto një foto)				
6	Kulmi (i ngrohur, i pangrohur, i rrafshhtë, i pjerrët, përfshirë atikën nëse ka) (Shto një foto)				

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTHESAT TË BIZNESEVE”

7	Plafoni i bodrumit/përdhesës të pangrohur (nëse ka)				
	Shto një foto)				

3. Përshkrimi teknik i Masave të Efiçencës së Energjisë që propozohen të aplikohen

			Përshkrimi i masës				
S.N.	Elementet e mbështjellësit të ndërtesës (Shto një foto)	Përshkrimi detaj i masës EE sipas kriterëve teknike të përcaktuara në paramasë dhe parallogari	Sasia [m²]	Trashësia e termoizolimit [cm]	U vlera [W/m²K]	Çmimi për njësi [Euro]	Kostoja totale [Euro]
1	Muret e jashtme 						

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

.....	Pozicioni që do të implementohet duke u bazuar në Paramasë dhe parallogari						
	(Shto një foto)						
	Shto rubrika tjera sipas nevojës për secilën masë, duke e ndjekur parimin e mësipërm						
Kostoja totale e masave të efiçencës së energjisë					Kostoja totale [Euro]:		
Vlera e subvencionimit					Vlera e subvencionimit –30% [Euro]:		

Të dhënat për Auditorin e Energjisë

Emri dhe mbiemri	
Numri i certifikatës	
Numri kontaktues dhe email adresa	
Nënshkrimi	

Përmes nënshkrimit të këtij raporti, Auditori konfirmon që do të kryej shërbimin duke respektuar Nenin 17-“Kodi i Mirësjelljes për Auditorët e Energjisë” të Rregullores Nr. 05/2020¹ se ka vizituar fizikisht ndërtesën dhe ka aplikuar në përpikmëri kriteret e përcaktuara sipas rregullativës ligjore në fuqi dhe nga kjo thirrje publike dhe se merr përgjegjësinë për saktësinë e matjeve dhe sasive të prezantuara për ndërtesën e trajtuar përmes këtij raporti. Auditorët do të kryejnë shërbimin duke respektuar dispozitat ligjore të Ligjit Nr. 06/L -011 për Parandalimin e Konfliktit të

¹ Rregullorja(MEPTINIS) Nr. 05/2020 për sistemin e ofruesve të shërbimit energjetik dhe kriteret minimale për auditimin energjetik.

PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik. Sa i përket këtij projekti, auditorët e energjisë, nuk kanë të drejtë të bëjnë verifikimin e zbatimit të masave EE në ndërtesat për të cilat kanë kryer auditimet e thjeshtëzuara të energjisë.

Nëse Raporti i Auditimit të Energjisë nuk është sipas kriterëve të para- caktuara, Komisioni do të evidentojë Auditorin e Energjisë dhe kërkojë nga ME që të veprojë në harmoni me dispozitat e Rregullores Nr. 05/2020.

LuxDev nuk do të kompensojë auditorët dhe nuk do të marrë përsipër asnjë detyrim financiar ndaj tyre.


PROJEKTI “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR NDËRTESAT TË BIZNESEVE”

1. ANEKS 1 – FOTO NË KATËR ANËT E NDËRTESES

Modeli për matjen e Fasadës:

Për këtë projekt e vetmja metodë e pranuar për llogaritjen e sipërfaqes së fasadës së ndërtesës është metoda e matjes, e njohur ndryshe edhe si matja neto e sipërfaqeve.

Më poshtë është një shembull se si të llogaritet sipërfaqja neto:

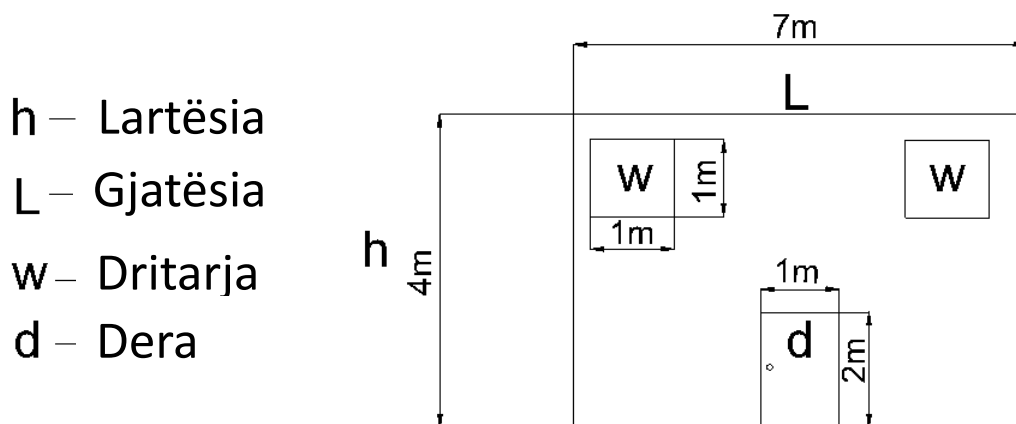

Nëse Sipërfaqja bruto është = $4 \times 7 = 28 \text{ m}^2$ (e paraqitur në skicë), atëherë

Sipërfaqja neto = (Sipërfaqja bruto) – [(sipërfaqja dritareve)-(sipërfaqja e derës)]

Pra bazuar në skicën sipër:

$$S_{\text{neto}} = 28\text{m}^2 - (1\text{m}^2 + 1\text{m}^2) - (2 \text{ m}^2) = 24\text{m}^2$$

Kur një aplikant i përmbahet kriterëve të thirrjes dhe e zbaton termoizolimimin në fasadë, ai duhet gjithashtu të marrë parasysh izolimin e shpaletës së dritareve dhe dyerve.

Në përshkrimin e Paramasës për këtë pozicion është inkluduar, shpaleta e dritareve dhe dyerve si pjesë e fasadës së ndërtesës.